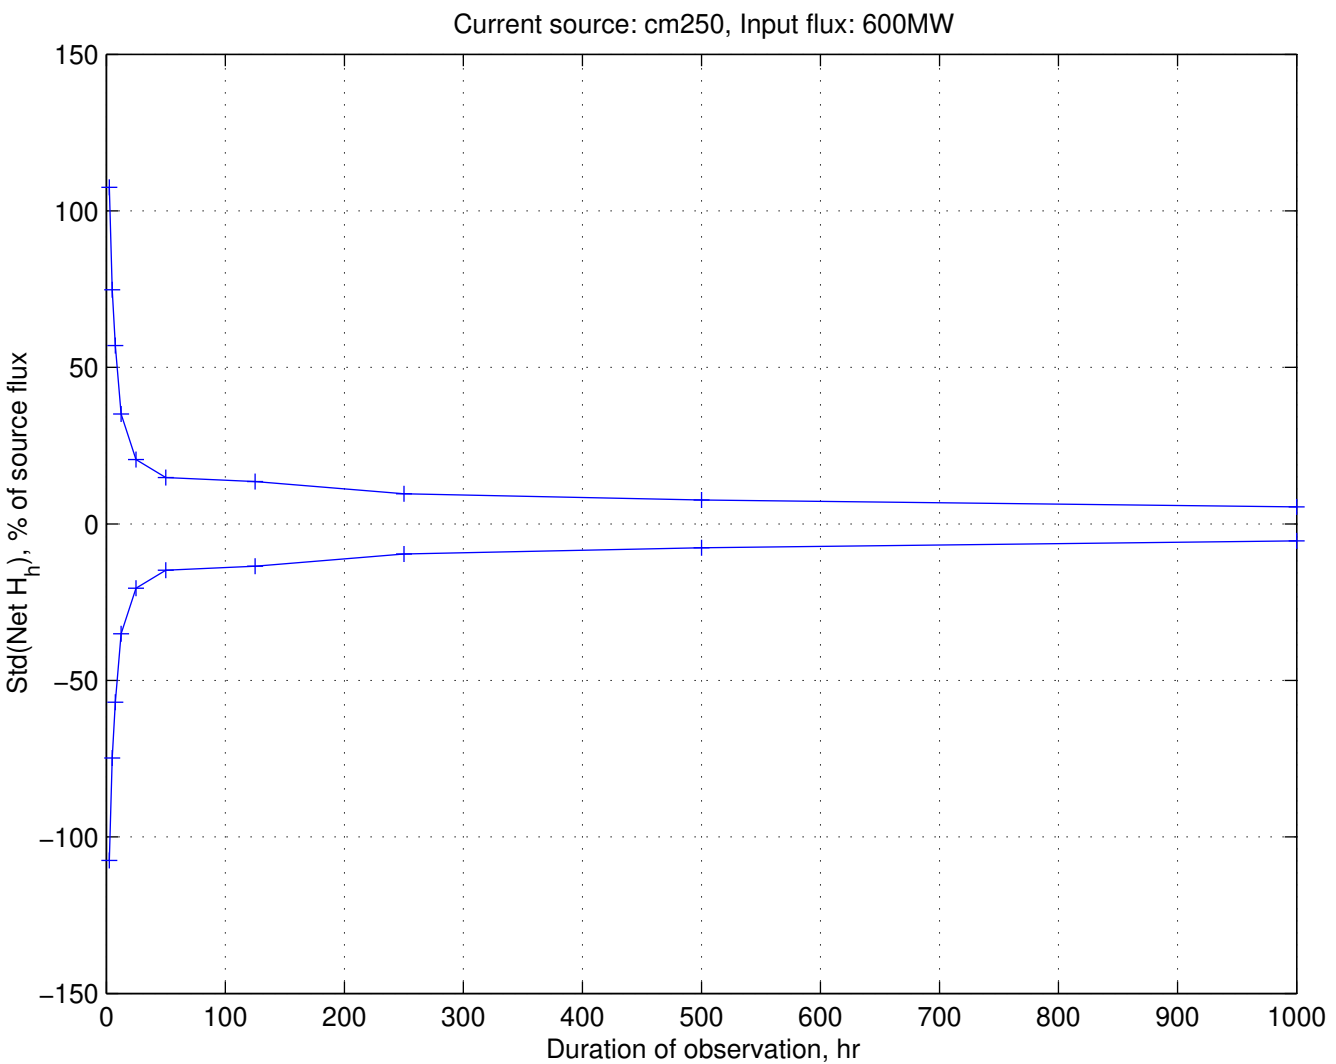
Current source: cm250, Input flux: 600MW
Std(Net H_h), % of source flux
Duration of observation, hr
150
100
50
0
−50
−100
−150
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000